

APPENDICE A: RIVALSA AL FEE IN RELAZIONE ALL'ATTRIBUZIONE DELLA CAUSA PER INTERRUZIONI DI LUNGA DURATA

Tabella A.1 – Classificazione delle interruzioni e rivalsa al FEE per le imprese distributrici

Causa di primo livello	Acronimo	Causa di secondo livello	Acronimo	Rivalsa al FEE per interruzioni di durata inferiore a 72 ore	Rivalsa al FEE per interruzioni di durata superiore a 72 ore e fino a 240 ore
Origine sistema elettrico	SE	Alleggeritori automatici del carico (EAC)	EAC	Sì, a cura di Terna (*)	No, indennizzi a carico di Terna
		Banco Manovra di Emergenza (BME)	BME	Sì, a cura di Terna (*)	No, indennizzi a carico di Terna
		Elaboratore di distacco automatico (EDA)	EDA	Sì, a cura di Terna (*)	No, indennizzi a carico di Terna
		Ordini di distacco programmato per la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale previsto dal Codice di Rete (PESSE, RIGEDI)	PES	Non applicabile	Non applicabile
		Ordini di distacco in tempo reale	DTR	Sì, a cura di Terna (*)	No, indennizzi a carico di Terna
		Intervento delle protezioni degli impianti di generazione (isole non interconnesse)	GEN	Sì	No (**)
		Interruzioni, fino ad un massimo di 15 minuti, dovute alla disinserzione di gruppi elettrogeni precedentemente installati per il ripristino della continuità del servizio	DGE	Non applicabile	Non applicabile
Forza maggiore	FM	Apertura linee per spegnimento incendi o per motivi di sicurezza (ordini da Terna o da altri esercenti)	APL	Sì	Sì
		Atti di autorità pubblica (non di esercenti)	AUP	Sì	Sì
		Furti	FUR	Non applicabile	Non applicabile
		Interruzioni dovute a eventi eccezionali con superamento dei limiti di progetto degli impianti	FMD	Sì	No
		Interruzioni eccezionali (metodo statistico)	FMS	Sì	No
		Scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge	SCP	Sì	Sì
		Interruzioni dovute a disalimentazioni programmate comunicate da Terna o per azioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico e comunicate da Terna con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi	DPR	Sì	No, indennizzi a carico di Terna
		Attacchi intenzionali e sabotaggi	AIS	Sì	Sì
		Quota di durata di interruzione dovute a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza	SPS	Sì	Sì
Cause esterne	CE	Contatti fortuiti o danneggiamenti di conduttori provocati da terzi	TER	Sì	No
		Guasti provocati da utenti	GUT	Sì	No
		Guasti su impianti di produzione	GPR	Sì	No
		Lavori/manutenzioni richiesti da terzi	LMT	Sì	No
		Lavori/manutenzioni richiesti da utenti	LMU	Sì	No
Altre cause	AC	Interruzioni in condizione di traslazione preventiva del carico	TPC	No	No

	Interruzioni in condizione di traslazione correttiva del carico	TCC	No	No
	Altre cause accertate (sono stati identificati i componenti guasti o gli elementi estranei che hanno causato l'evento)	ACA	No	No
	Cause non accertate (non sono stati identificati i componenti guasti o gli elementi estranei che hanno causato l'evento)	CNA	No	No
	Lavori/manutenzione	LAM	No	No
	Esercizio	ESE	No	No
	Interruzioni occorse per rifacimento delle colonne montanti, se oggetto di incentivazione (articolo 134)	RCM	No	No
	Aumento della resilienza del sistema elettrico, se oggetto di incentivazione (Titolo 10, Parte I)	RES	No	No
	Interruzioni occorse in occasione della posa e manutenzione della fibra ottica	FBR	No	No

Note:

(*) È opportuno comunque che sia l'impresa distributrice disalimentata a richiedere il reintegro al FEE, ciò a motivo del fatto che i dati necessari per la compilazione della tabella richiesta per l'accesso al Fondo sono in possesso dell'impresa distributrice che ha subito la disalimentazione.

(**) Quota parte di indennizzo a carico dell'impresa distributrice operante nell'isola non interconnessa.

Tabella A.2 - Classificazione delle interruzioni e rivalsa al FEE per Terna

Causa di primo livello	Acronimo	Causa di secondo livello	Acronimo	Rivalsa al FEE per interruzioni di durata inferiore a 72 ore	Rivalsa al FEE per interruzioni di durata superiore a 72 ore e fino a 240 ore
Insufficienza Risorse	1CD	PESSE con preavviso	10P	Non applicabile	Non applicabile
		Reti estere (circostanze incluse)	10R	Sì	No
		Reti estere (circostanze escluse)	10E	Sì	Sì
		Servizi di interrompibilità e riduzione prelievi per la sicurezza	10I	Sì	No
		Dispacciamento - sistemi di difesa	20D	Sì	No
Forza Maggiore	2FM	Eventi Catastrofici	30E	Sì	Sì
		Eventi meteorologici eccezionali su rete RTN	30R	Sì	No
		Eventi meteorologici eccezionali su altre reti	30I	Sì (°) (°°)	No
		Sospensione/posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza	30S	Sì	Sì
Cause esterne	3CE	Altre reti non RTN	40I	No (**)/ Sì (°)	No
		Utente origine della disalimentazione	50U	Sì (°°)	No
		Utente Radiale sotteso a utente origine della disalimentazione	50S	Sì (°°)	No
		Utente coinvolto da disalimentazione con origine su utente indirettamente connesso	60I	Sì (°°)	No
		Utente coinvolto da disalimentazione con origine su utente connesso a rete RTN	60R	Sì (°°)	No
		Danneggiamenti e contatti accidentali provocati da terzi su rete RTN	70R	Sì	No
		Danneggiamenti e contatti accidentali provocati da terzi su altre reti	70I	Sì (°) (°°)	No
		Terzi	80T	Sì	Sì
Altre cause	4AC	Trasmissione RTN - Meccaniche	100	No	No
		Trasmissione RTN - Elettriche	200	No	No
		Trasmissione RTN – Ambientali	300	No	No
		Trasmissione RTN – Esercizio	400	No	No
Disalimentazioni Programmate	5DP	Nell'ambito e nei tempi previsti dal paragrafo 3.7 del Codice di rete in materia di programmazione indisponibilità e comunicate agli utenti AT interessati	500	Sì	No
		Per azioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico e comunicate agli utenti AT interessati	550	Sì	No

Per guasti sulla rete di proprietà dell'impresa distributrice (ad es: 3CE-50U o 3CE-40I) si applica quanto previsto alla Tabella A.1

(°) Terna può rivalersi sul FEE per guasti sulla RTN FSI.


(°°) Terna può rivalersi sul FEE per guasti su impianti/linee appartenenti a terzi (diversi dai distributori) non RTN. È opportuno comunque che sia l'impresa distributrice disalimentata a richiedere il reintegro al FEE nel caso di guasti su impianti/linee appartenenti a terzi non RTN. Ciò in quanto i dati necessari per la compilazione della tabella richiesta per l'accesso al Fondo sono in possesso dell'impresa distributrice che ha subito la disalimentazione.

(**) Per guasti sulla RTN FSI.

APPENDICE B: ESEMPI DI COMPARTECIPAZIONE FRA IMPRESE PER INTERRUZIONI DI LUNGA DURATA

Di seguito sono illustrati alcuni casi di compartecipazione fra imprese per interruzioni di durata pari a 122 ore; per semplicità di calcolo tali casi si riferiscono ad un cliente domestico in alta concentrazione.

Caso 1) interruzione con origine sulla rete di trasmissione e sulla rete di distribuzione interamente attribuita a responsabilità di Terna e dell'impresa distributrice

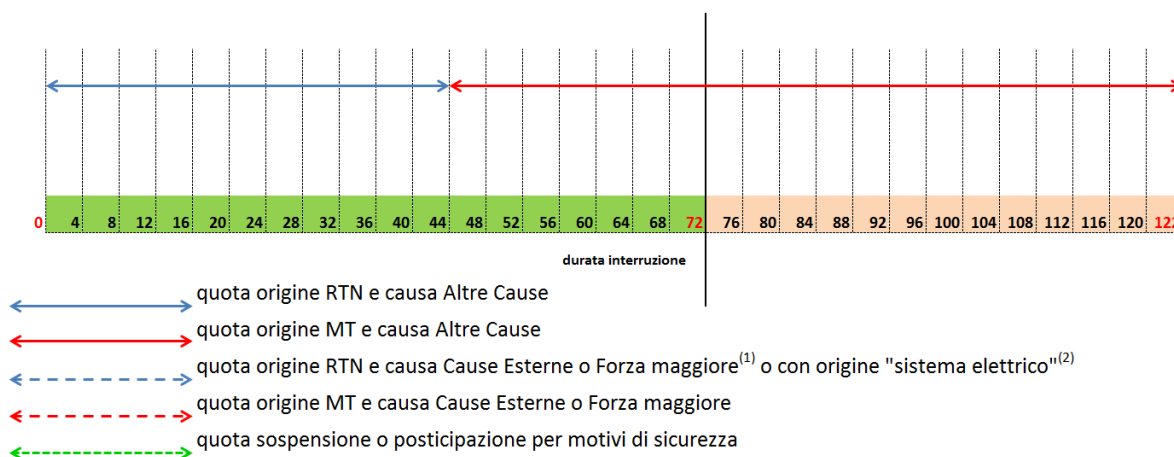

a 122 ore di interruzione corrisponde un indennizzo pari a 450 € così suddiviso:

quota per la durata di interruzione entro le 72 ore pari a 255 € così suddiviso:

quota FEE pari a 0 €

quota Terna pari a 156 € per la durata di interruzione pari a 44 ore ($255 \text{ €} * 44/72$)

quota Distributore pari a 99 € per la durata di interruzione pari a 28 ore ($255 \text{ €} * 28/72$)

quota per la durata di interruzione oltre le 72 ore pari a 195 € così suddiviso:

quota FEE pari a 0 €


quota Terna pari a 70 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 44/122$)

quota Distributore pari a 125 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 78/122$)

⁽¹⁾ comprese le disalimentazioni programmate di cui all'articolo 7 della Parte I del TIQE.

⁽²⁾ di cui all'articolo 6 della Parte I del TIQE.

Caso 2) interruzione con origine sulla rete di trasmissione per cause non di responsabilità di Terna e sulla rete di distribuzione per cause di responsabilità dell'impresa distributrice

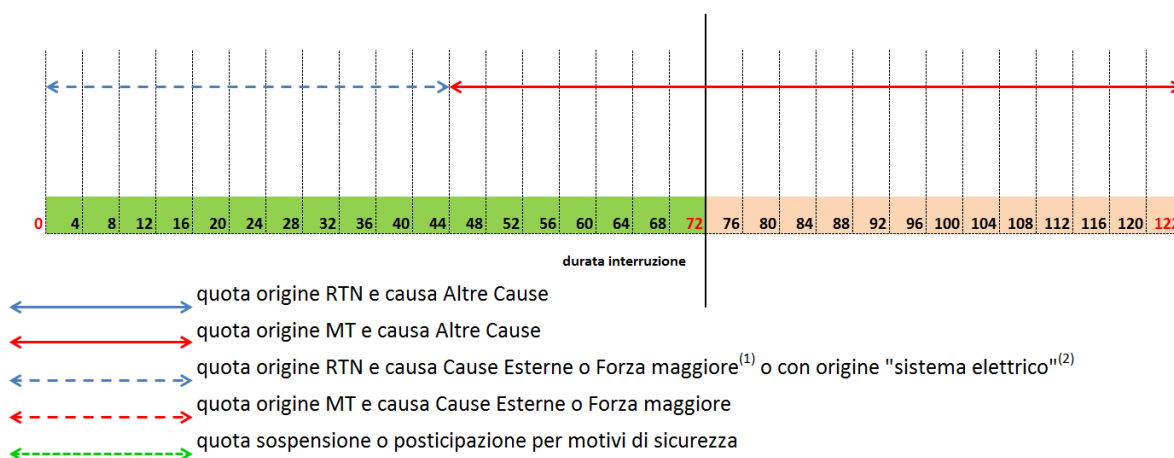

a 122 ore di interruzione corrisponde un indennizzo pari a 450 € così suddiviso:

quota per la durata di interruzione entro le 72 ore pari a 255 € così suddiviso:

quota FEE pari a 156 € per la durata di interruzione pari a 44 ore ($255 \text{ €} \cdot 44/72$)

quota Terna pari a 0 €

quota Distributore pari a 99 € per la durata di interruzione pari a 28 ore ($255 \text{ €} \cdot 28/72$)

quota per la durata di interruzione oltre le 72 ore pari a 195 € così suddiviso:

quota FEE pari a 0 €


quota Terna pari a 70 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} \cdot 44/122$)

quota Distributore pari a 125 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} \cdot 78/122$)

⁽¹⁾ comprese le disalimentazioni programmate di cui all'articolo 7 della Parte I del TIQE.

⁽²⁾ di cui all'articolo 6 della Parte I del TIQE.

Caso 3) interruzione con origine sulla rete di trasmissione e sulla rete di distribuzione interamente non attribuita a responsabilità di Terna e dell'impresa distributrice

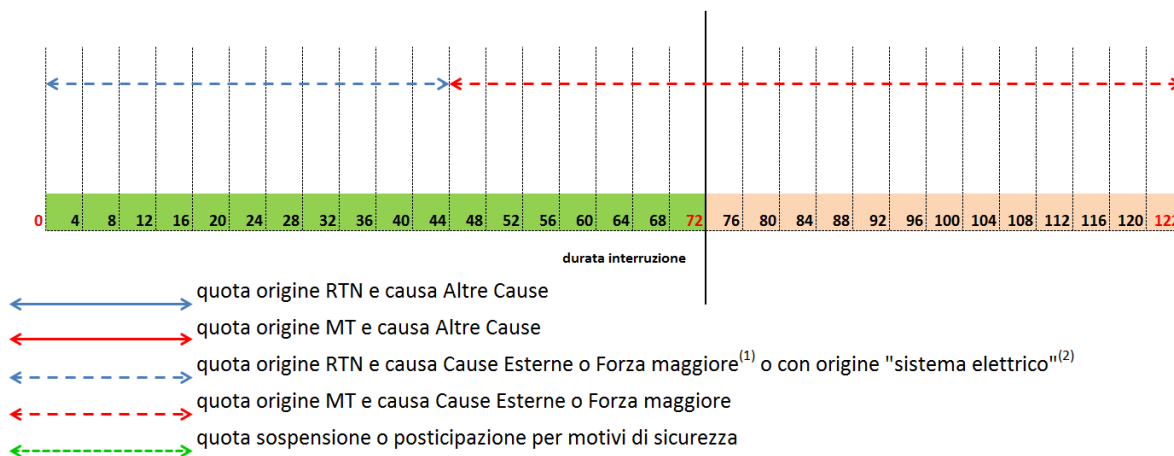

a 122 ore di interruzione corrisponde un indennizzo pari a 450 € così suddiviso:

quota per la durata di interruzione entro le 72 ore pari a 255 € così suddiviso:

quota FEE pari a 255 € per la durata di interruzione pari a 72 ore ($255 \text{ €} * 72/72$)

quota Terna pari a 0 €

quota Distributore pari a 0 €

quota per la durata di interruzione oltre le 72 ore pari a 195 € così suddiviso:

quota FEE pari a 0 €


quota Terna pari a 70 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 44/122$)

quota Distributore pari a 125 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 78/122$)

⁽¹⁾ comprese le disalimentazioni programmate di cui all'articolo 7 della Parte I del TIQE.

⁽²⁾ di cui all'articolo 6 della Parte I del TIQE.

Caso 4) interruzione con origine sulla rete di trasmissione e sulla rete di distribuzione interamente non attribuita a responsabilità di Terna e dell'impresa distributrice e differimento delle attività dovute sospensione e posticipazione delle operazioni per motivi di sicurezza a cavallo delle 72 ore di interruzione

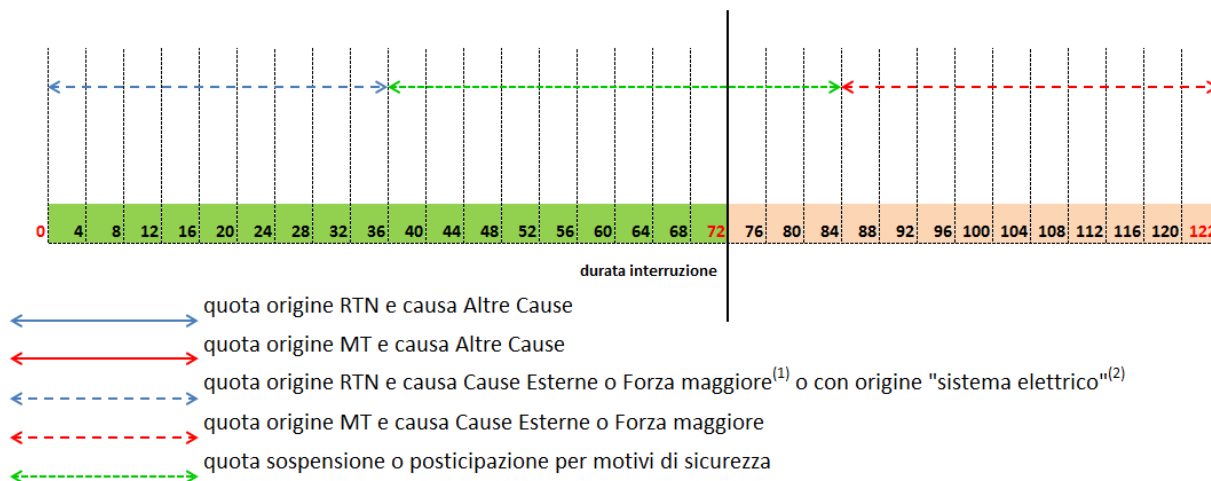

a 122 ore di interruzione corrisponde un indennizzo pari a 450 € così suddiviso:

quota per la durata di interruzione entro le 72 ore pari a 255 € così suddiviso:

quota FEE pari a 255 € per la durata di interruzione pari a 72 ore ($255 \text{ €} * 72/72$)

quota Terna pari a 0 €

quota Distributore pari a 0 €

quota per la durata di interruzione oltre le 72 ore pari a 195 € così suddiviso:

quota FEE pari a 47 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 12/50$)


quota Terna pari a 72 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($148 \text{ €} * 36/74$)

quota Distributore pari a 76 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($148 \text{ €} * 38/74$)

⁽¹⁾ comprese le disalimentazioni programmate di cui all'articolo 7 della Parte I del TIQE.

⁽²⁾ di cui all'articolo 6 della Parte I del TIQE.

Caso 5) interruzione con origine sulla rete di trasmissione e sulla rete di distribuzione interamente non attribuita a responsabilità di Terna e dell'impresa distributrice e differimento delle attività dovute sospensione e posticipazione delle operazioni per motivi di sicurezza entro le 72 ore di interruzione

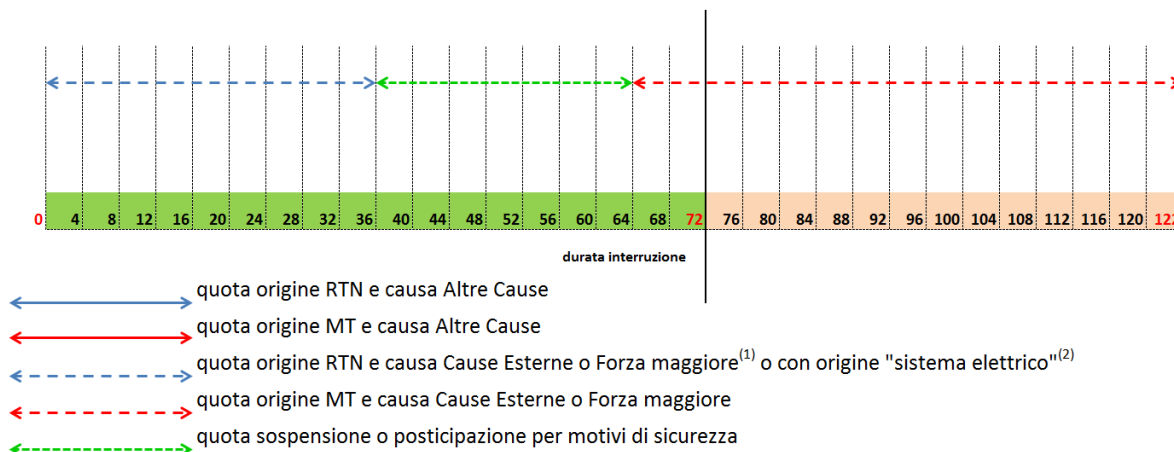

a 122 ore di interruzione corrisponde un indennizzo pari a 450 € così suddiviso:

quota per la durata di interruzione entro le 72 ore pari a 255 € così suddiviso:

quota FEE pari a 255 € per la durata di interruzione pari a 72 ore ($255 \text{ €} * 72/72$)

quota Terna pari a 0 €

quota Distributore pari a 0 €

quota per la durata di interruzione oltre le 72 ore pari a 195 € così suddiviso:

quota FEE pari a 0 €


quota Terna pari a 75 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 36/94$)

quota Distributore pari a 120 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} * 58/94$)

⁽¹⁾ comprese le disalimentazioni programmate di cui all'articolo 7 della Parte I del TIQE.

⁽²⁾ di cui all'articolo 6 della Parte I del TIQE.

Caso 6) interruzione con origine sulla rete di trasmissione per cause non di responsabilità di Terna e sulla rete di distribuzione (in quota parte di responsabilità e di non responsabilità dell'impresa distributrice) e differimento delle attività dovute sospensione e posticipazione delle operazioni per motivi di sicurezza oltre le 72 ore di interruzione

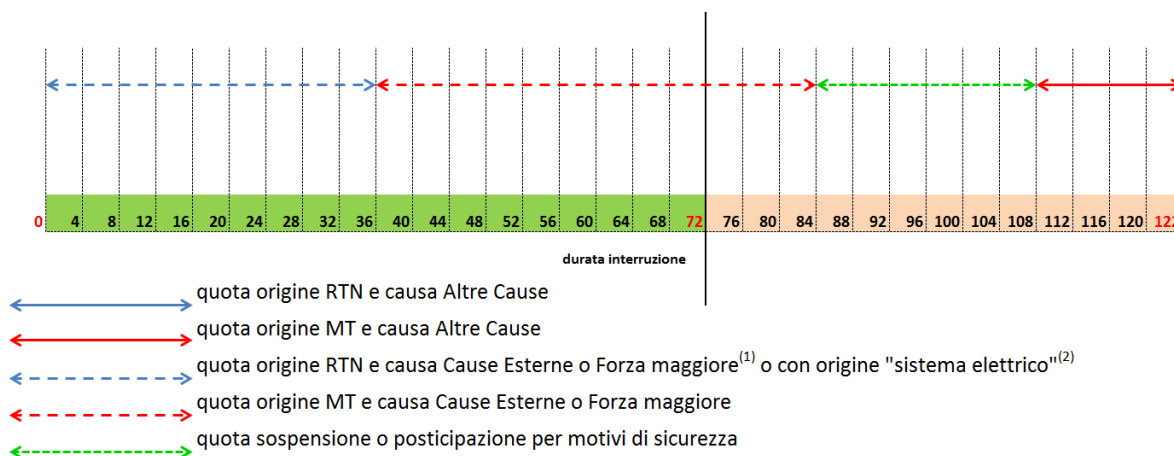

a 122 ore di interruzione corrisponde un indennizzo pari a 450 € così suddiviso:

quota per la durata di interruzione entro le 72 ore pari a 255 € così suddiviso:

quota FEE pari a 255 € per la durata di interruzione pari a 72 ore ($255 \text{ €} \cdot 72/72$)

quota Terna pari a 0 €

quota Distributore pari a 0 €

quota per la durata di interruzione oltre le 72 ore pari a 195 € così suddiviso:

quota FEE pari a 94 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($195 \text{ €} \cdot 24/50$)

quota Terna pari a 37 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($101 \text{ €} \cdot 36/98$)

quota Distributore pari a 64 € per la durata di interruzione oltre le 72 ore ($101 \text{ €} \cdot 62/98$)

⁽¹⁾ comprese le disalimentazioni programmate di cui all'articolo 7 della Parte I del TIQE.

⁽²⁾ di cui all'articolo 6 della Parte I del TIQE.